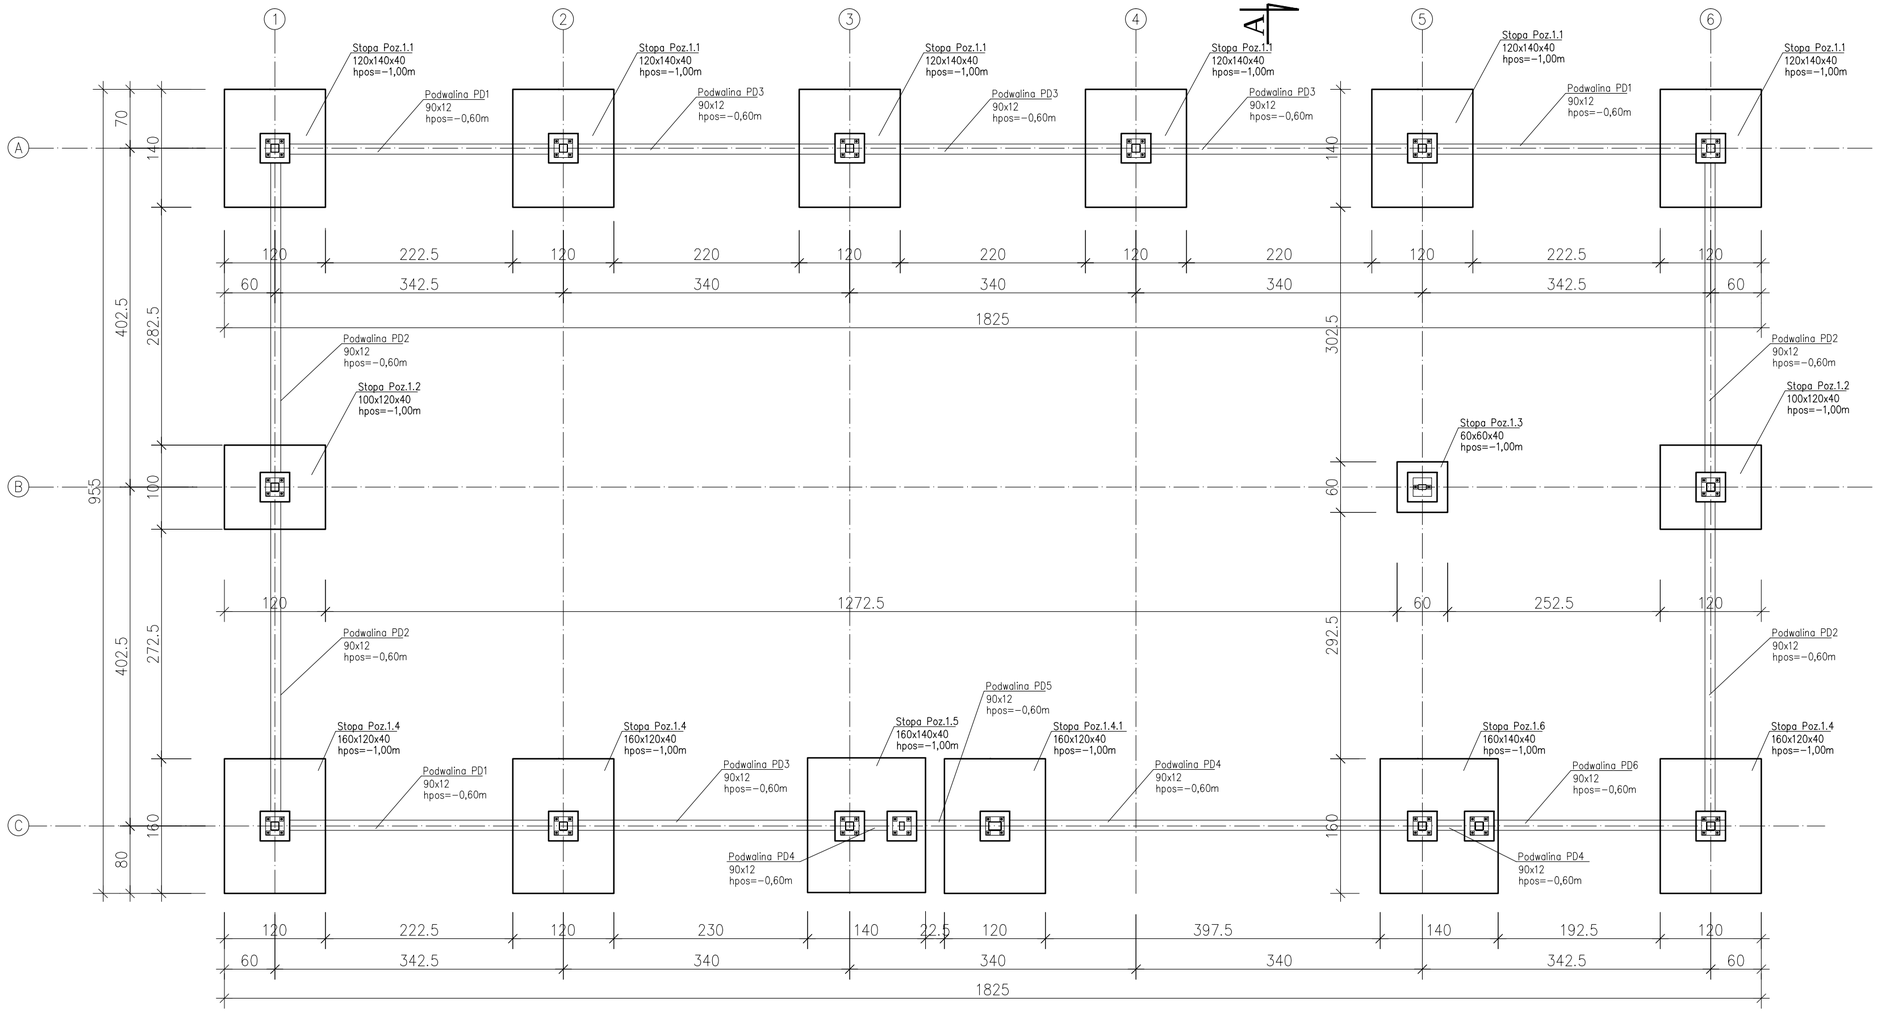

POŁACZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ Z PODWALINĄ

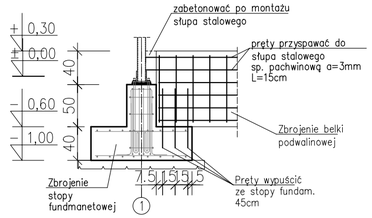

UWAGA!

1. Fundamenty posadowić na gruncie nośnym, w przypadku wątpliwości i nie jasności skontaktować się z projektantem.
2. Fundamenty posadowić na warstwie podbetonu C8/10(B-10)gr.10cm.
3. Że stóp fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie pod kominki żelbetowe
4. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo emulsją hydroizolacyjną.
5. Pręty łączyć na długość zgodnie z wymogami PN-B-03264.
6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych usunąć glebę,humus i gr. nasypowe pod całym obrysem obiektu.
7. Wykopy chronić przed napływem wód opadowych i powierzchniowych Wykopy chronic przed przemarzaniem.
8. W przypadku stwierdzenia (w trakcie robót ziemnych na projektowanym poziomie posadowienia stóp fundamentowych) występowania gruntów nienośnych należy skontaktować się z projektantem.
9. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiekolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację projektantowi.
10. Fundamenty obliczono dla gruntów – niespoistych (piasków drobnych) o stopniu zagęszczenia ID> 0,60. W razie wystąpienia innych warunków gruntowych należy skontaktować się projektantem.
11. Stopy i podwaliny fundamentowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Beton C16/20 (B-20)
Stal A-III(34GS)
A-0(StOS)
Otulina stóp fund. C=50mm
Otulina podwaliny C=30mm

Inwestor	Gmina Miejska Kościan, Al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan			Nazwa rysunku **RZUT FUNDAMENTÓW**	Nr rys. **1**
Obiekt	Budowa budynku gospodarczego			Projektant	Projektant
Adres	Kościan, ul.Maya 26, dz.nr1829/4, ob.Kościan			tech. bud. Marian Kubiak upr. nr.: 247/75/Pw	
Data	09/09/2016	Skala 1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	Pieczątka i podpis	Pieczątka i podpis